
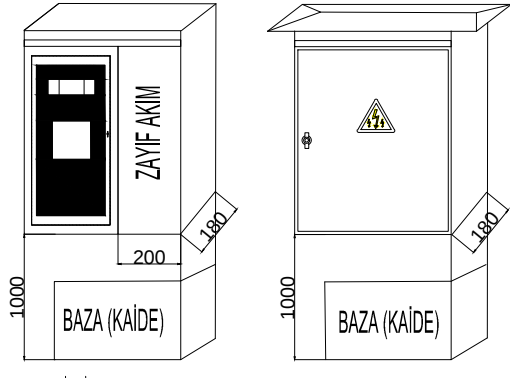


HARİCİ BOX TİPİ TRİFAZE

HARİCİ BOX TİPİ 1 TRİFAZELİ

TEK TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ



Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.





Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	1

HARİCİ BOX TİPİ 2 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ

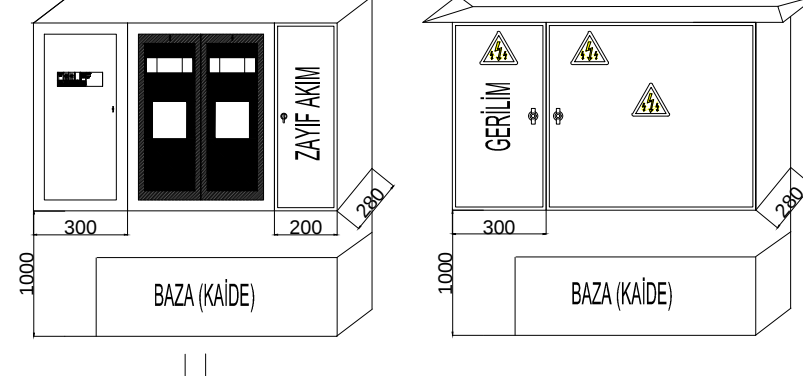

Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.




Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	2

HARİCİ BOX TİPİ 3 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ



Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.





Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	3

HARİCİ BOX TİPİ 4 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ

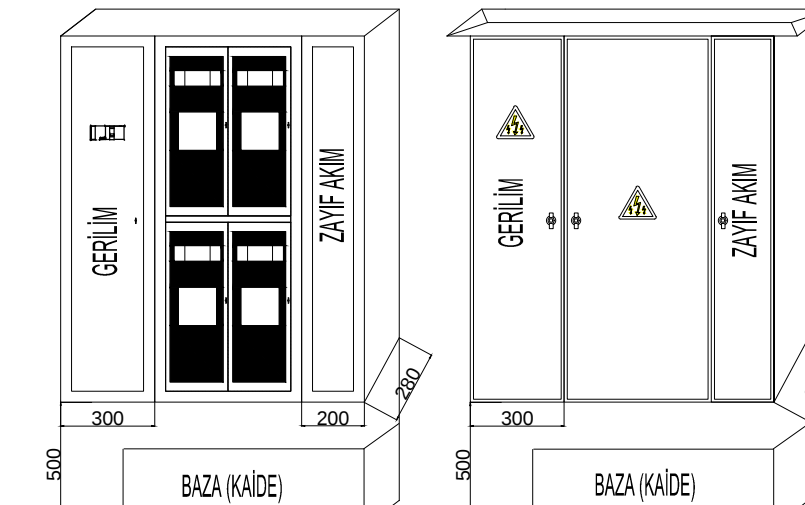

Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.





Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	4

HARİCİ BOX TİPİ 5-6 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ

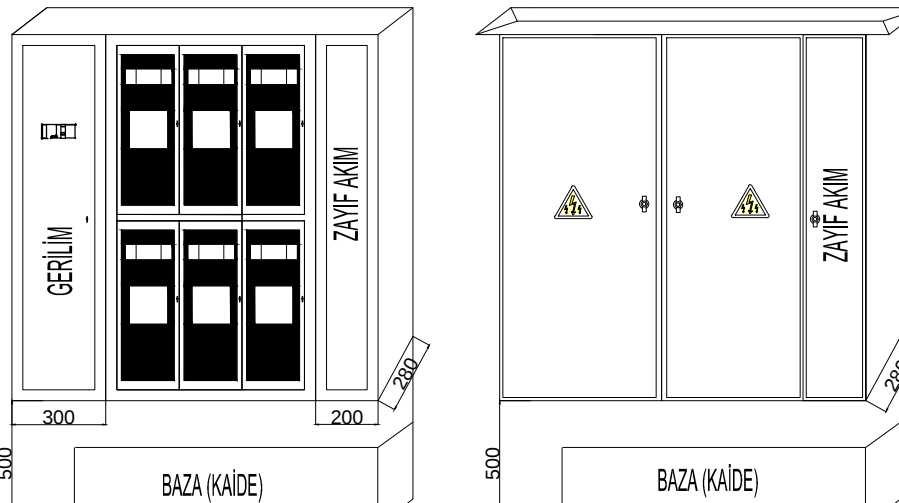

Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.




Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	5

HARİCİ BOX TİPİ 7-8 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ



Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.




Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	6

HARİCİ BOX TİPİ 9-10 TRİFAZELİ

TRİFAZE İÇ KAPAK

POLİKARBON KAPAK ÖLÇÜLERİ



Sayg iç kapak ölçüleri dikkate alınarak sayg bölümü oluşturulmalıdır.

- Sayg panosu sac kalınlığı en az 1.5 mm olması gereklidir.
- Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı tehase perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
- Her sayg için pano iç kapagı ayrı ve tek noktadan mühürlenmelidir.
- Pano sayg kapagı en az 3 mm solid polikarbon matzemeden yapılmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan devre elemanları sembolik olup, pano iç yerleşimi onaylı projenin tek hat şemasına uygun olmalıdır.
- Pano gösterlerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esasları" da belirtilmiştir.



Hazırlayan:	M. Ali MAĞAĞLI
Onaylayan:	İsmail ARSLAN
Yeni Başlat:	
Mimetre:	Metal Sac
Boyut:	1/10
Yaz:	8