

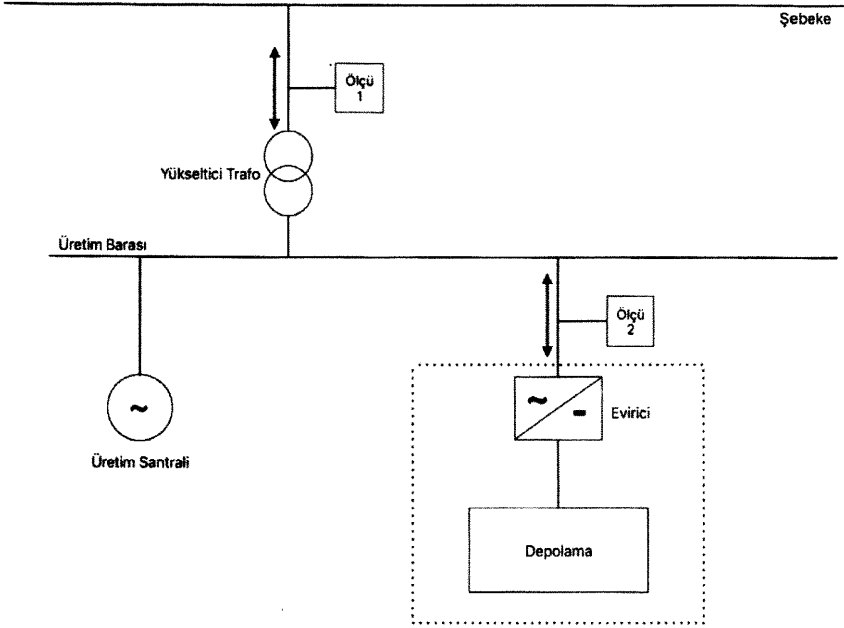


“EK-1a

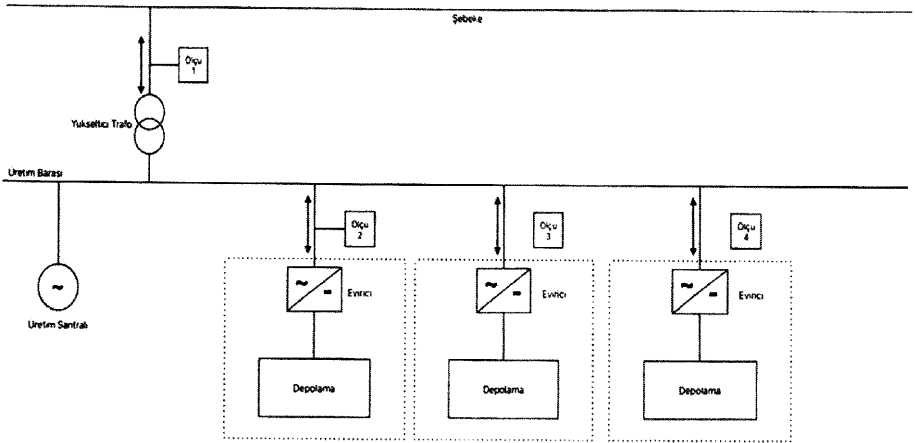

EK-1b

EK-1c

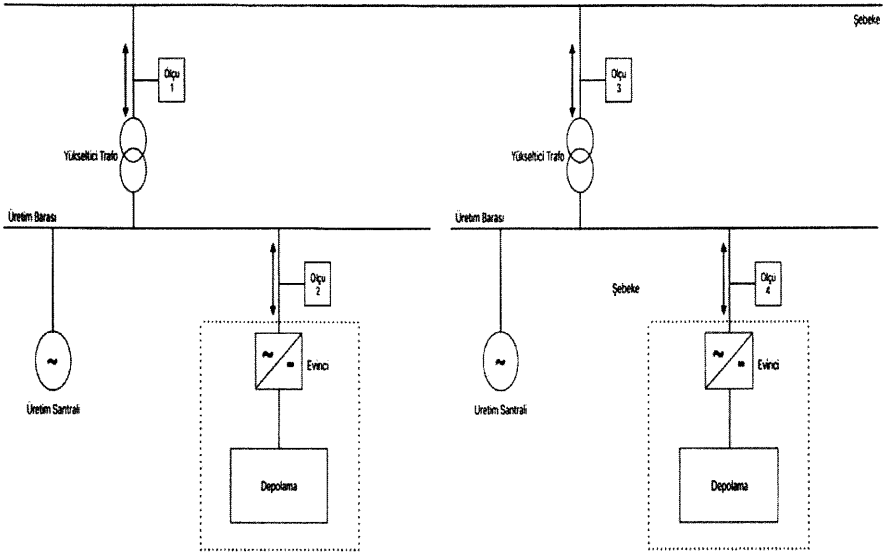

* Bu şekilde yapılan bağlantı düzeninde elektrik depolama ünitesinin elektriksel kurulu gücünün en az üretim ünitesinin elektriksel kurulu gücüne eşdeğer olması gerekir.

**Üretim bütünsel depolamalı elektrik üretim tesislerinde, elektriksel kurulu gücünün en az üretim ünitesinin elektriksel kurulu gücüne eşdeğer olması ve her bir üretim barasında depolama ünitesi bulunması şartı aranmaz.

EK-1ç

