


BLOK JENERATOR BİNASI

- * Hava giriş ve çıkışı kanallarıyla yapılmış soğutma sistemine örnek olarak aşağıda (Şekil 6) gösterildiği gibi montajın yapılması gerekir.
- * Jeneratörü monte ederken dikkat edilecek hususlardan birisi de rüzgarın yönüdür. Mümkünse rüzgarın akış yönüne doğru jeneratörün radyatörü yönlendirilmeli. Ters yönde montaj yapıldığında sıcak havayı dışarı atmada zorlama meydana gelebilir veya sıcak hava dışarı atılamaz.
- * Jeneratör odası, jeneratörü ve tüm aksesuarlarını aküler, transfer panosu, kontrol panosunu ve soğutma sistemi elemanlarını ve yakıt sistemini kapsayacak büyüklükte olmalıdır.
- * Dizel motor ve diğer teçhizatların etrafında çalışmak için yeterli alan olmalıdır.
- * Jeneratörün sağında ve solunda minimum 60cm. ve tercihen 90 cm. yahut 120 cm. mesafe bırakılmalı. Jeneratörün arka tarafında en az alternatörün uzunluğu kadar alan bırakılmalı. Motorun ön tarafında (radyatör tarafı) minimum 60 cm. alan bırakılmalı.

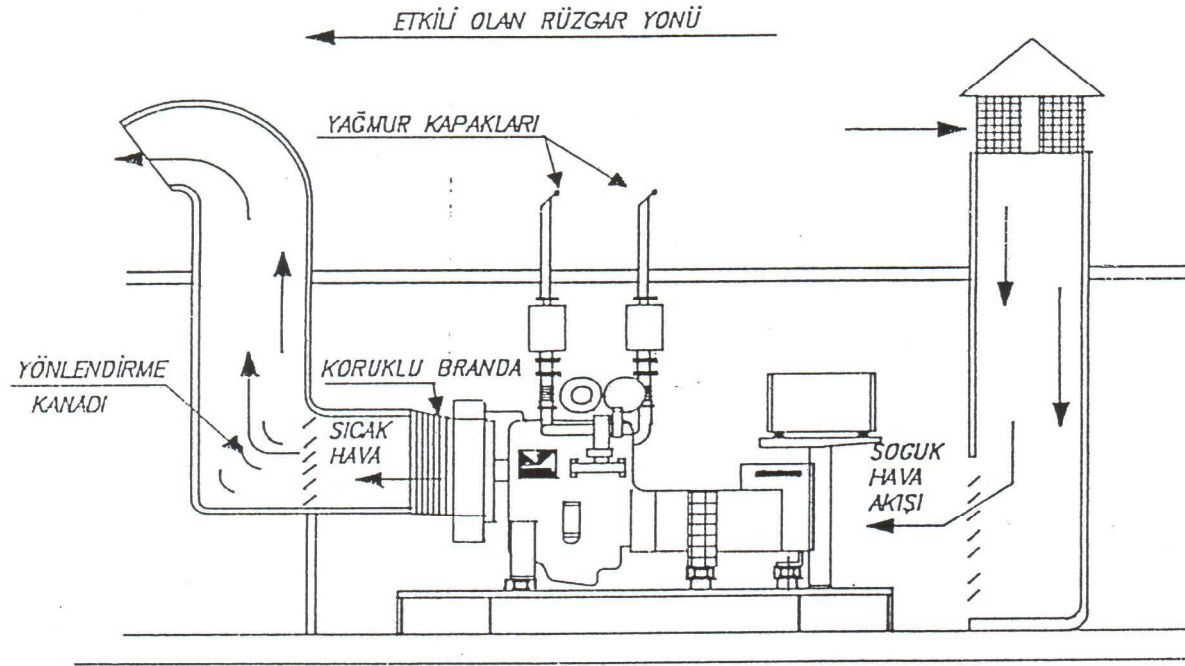

Şekil 6